


# Portier


## Bedradingsschema's

Regelopties voor eenheden zonder verwarming

Niveau 1

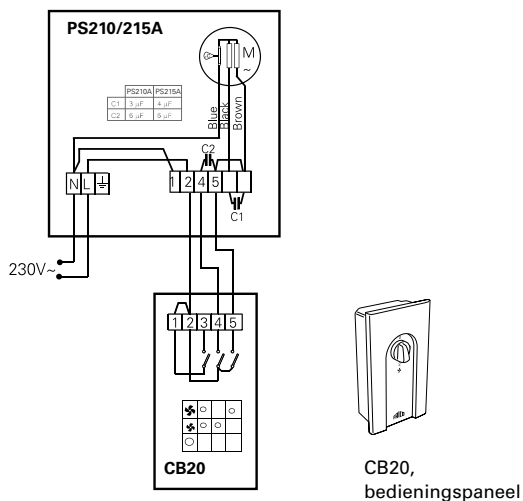


Niveau 2

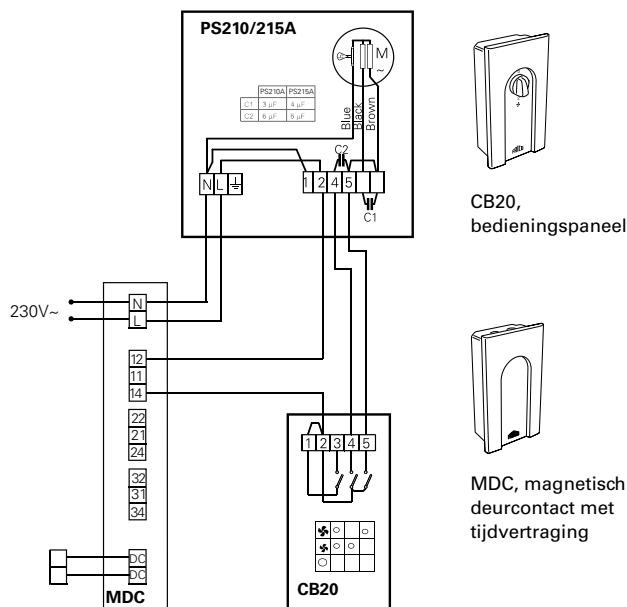

Regelopties voor elektrisch verwarmde eenheden



Niveau 1

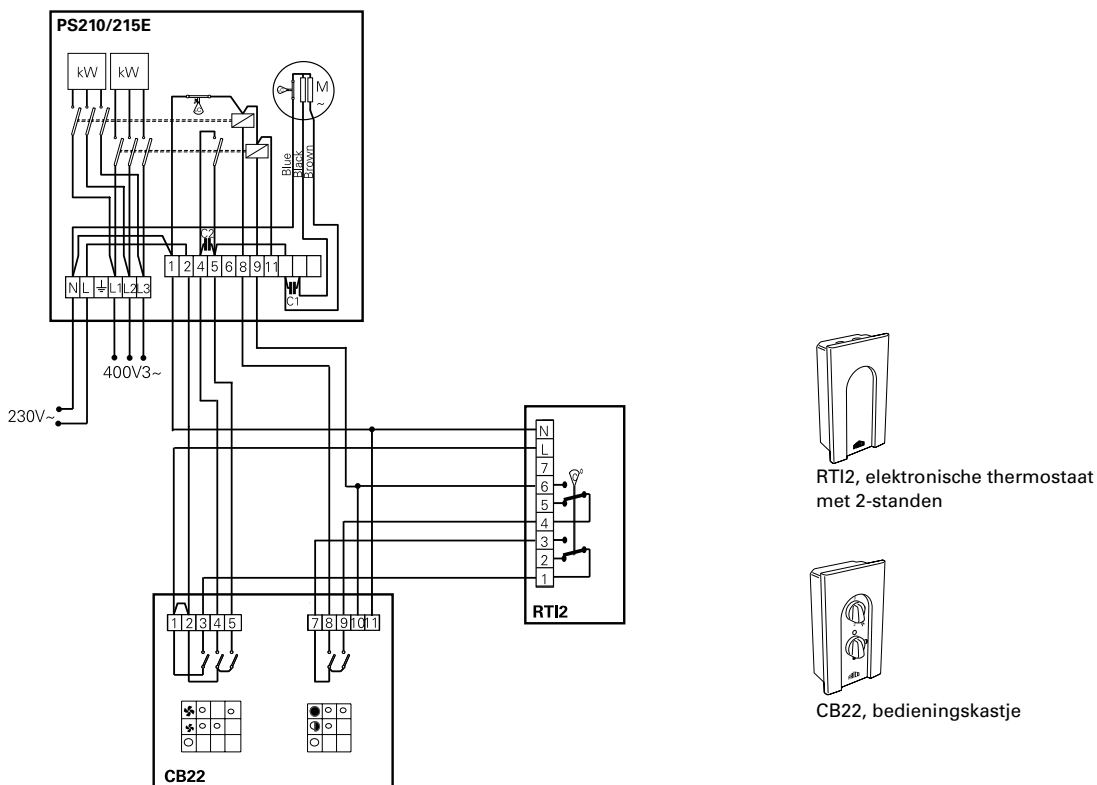


## Bedradingsschema's

Regelopties voor elektrisch verwarmde eenheden


Niveau 2

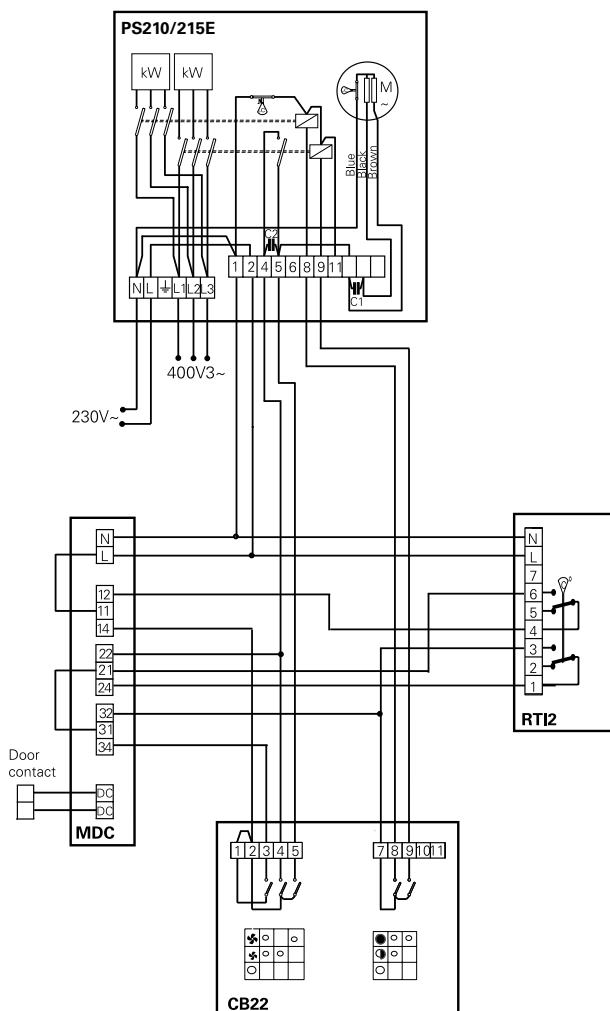

RTI2, elektronische  
thermostaat met  
2-standen



CB22, bedieningskastje



MDC, magnetisch  
deurcontact met  
tijdvertraging