

# ADA Cool

## Montage en aansluiting

### Montage

Het luchtgordijn wordt horizontaal geïnstalleerd met het uitblaasrooster zo dicht mogelijk bij de deur en naar beneden gericht. Als de unit wordt gebruikt voor het beschermen van koude opslag- of vriesruimten moet de unit aan de buitenkant van de geconditioneerde ruimte worden gemonteerd. Normaal gesproken moet de unit van de koude ruimte worden weggedraaid om te voorkomen, dat warme lucht naar binnen wordt geblazen. Voor de bescherming van bredere deuropeningen kunnen meerdere units naast elkaar worden gemonteerd.

### Aansluiting


De unit wordt geleverd met een 1,8 m lange kabel en stekker en contacten die het in serie schakelen van de units vereenvoudigen. De units moeten worden aangevuld met ADACR.



## Regelingen

### ADACR, 5-standen luchthoeveelheidsregeling

ADACR is een bedienings- en verbindingssset bestaande uit een 5-standen luchthoeveelheidsregeling, flexibele kabel en geaarde stekker. Kan maximaal 7-9 units bedienen (max. 7 units op 60 Hz). Max input: 5 A. Afmetingen: 200x105x105 mm. IP30.

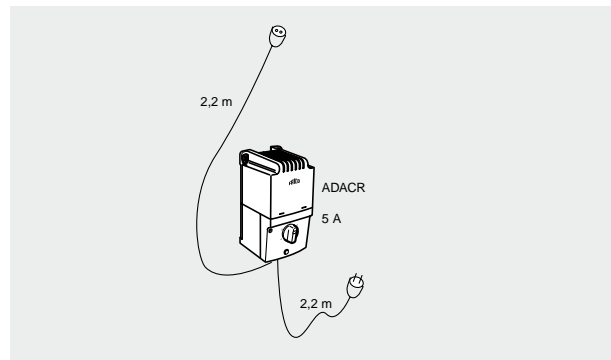

## Bedradingsschema's

### Intern bedradingsschema

