


Portier


Schemi elettrici

Opzioni di controllo per le unità senza riscaldamento

Livello 1

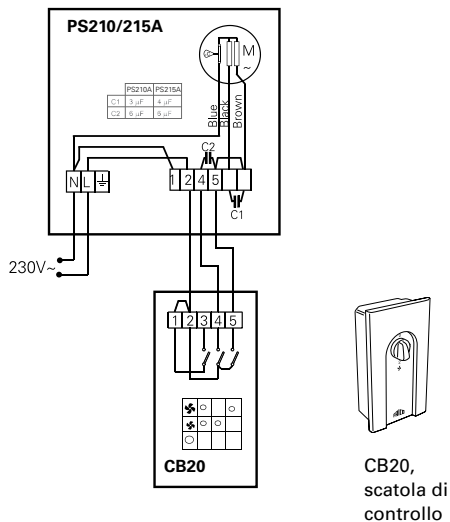


Livello 2

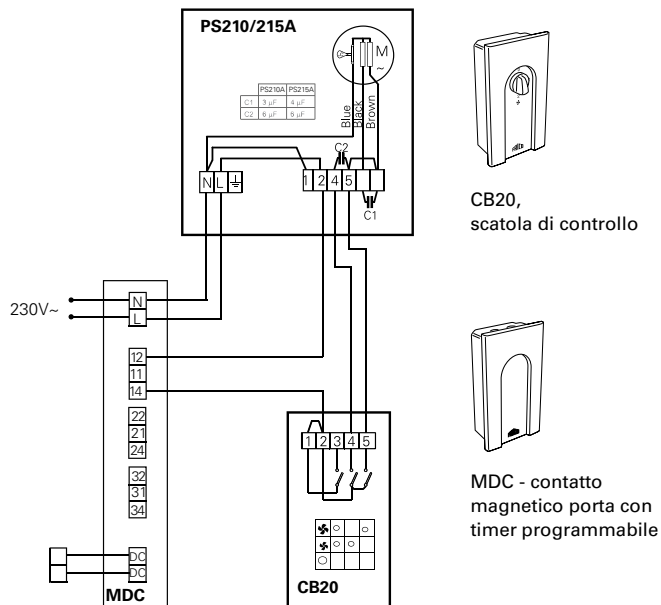

Opzioni di controllo per le unità con riscaldamento elettrico



Livello 1

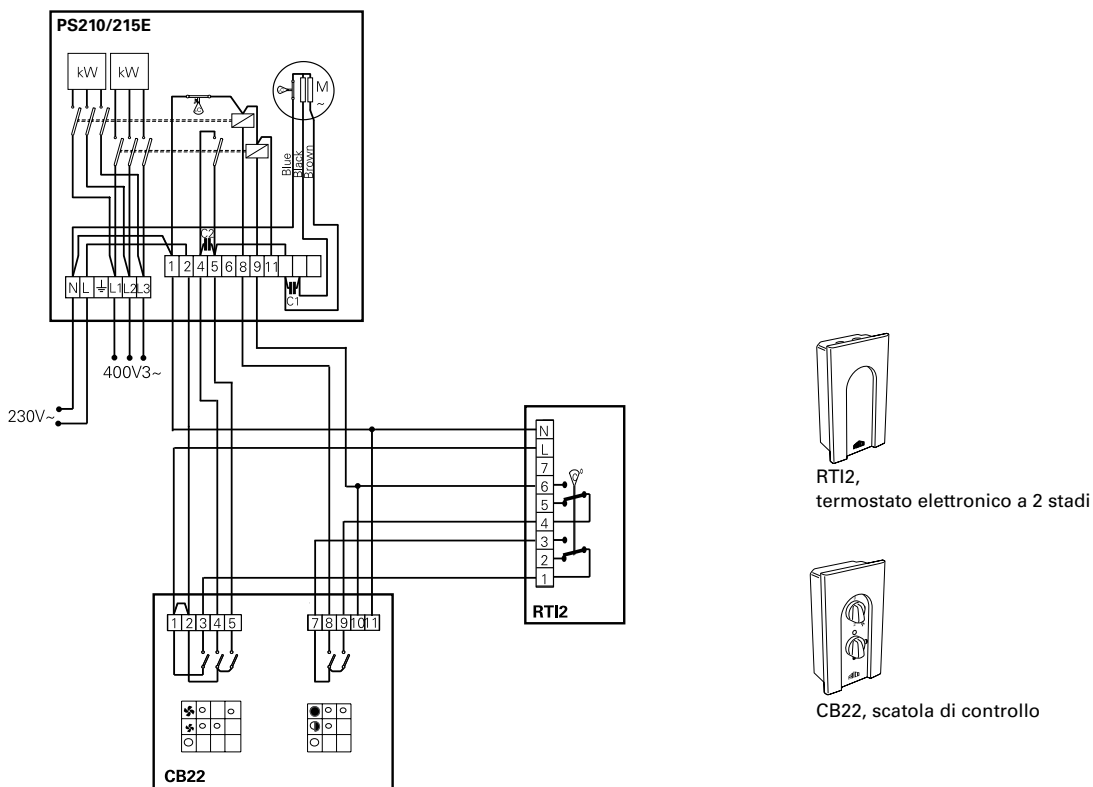


Schemi elettrici

Opzioni di controllo per le unità con riscaldamento elettrico


Livello 2

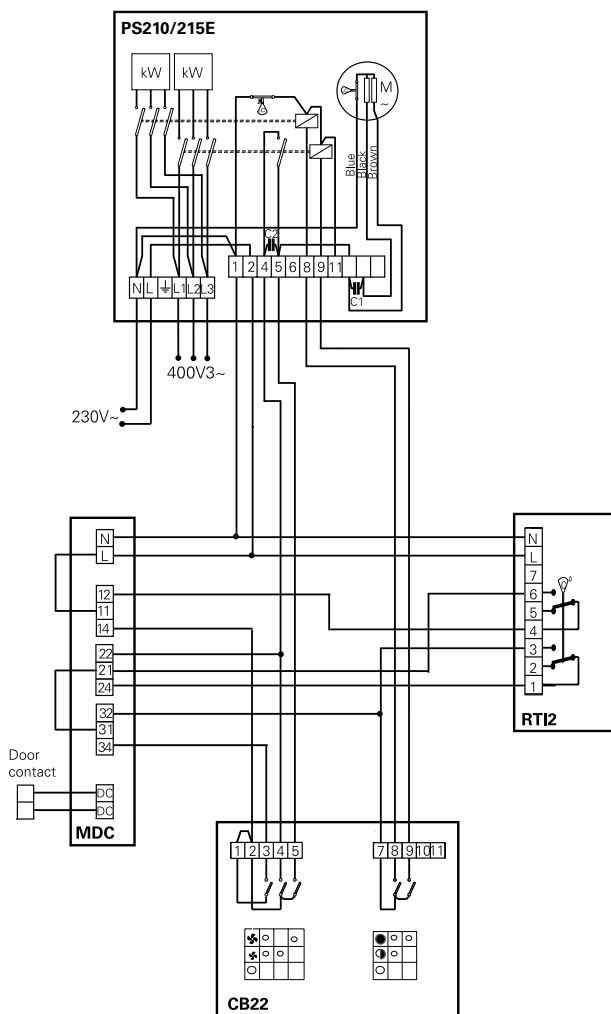

RTI2,
termostato elettronico a
2 stadi



CB22, scatola di
controllo



MDC - contatto
magnetico
porta con timer
programmabile