


# Vervangen ventilatoren voor type luchtgordijn LP

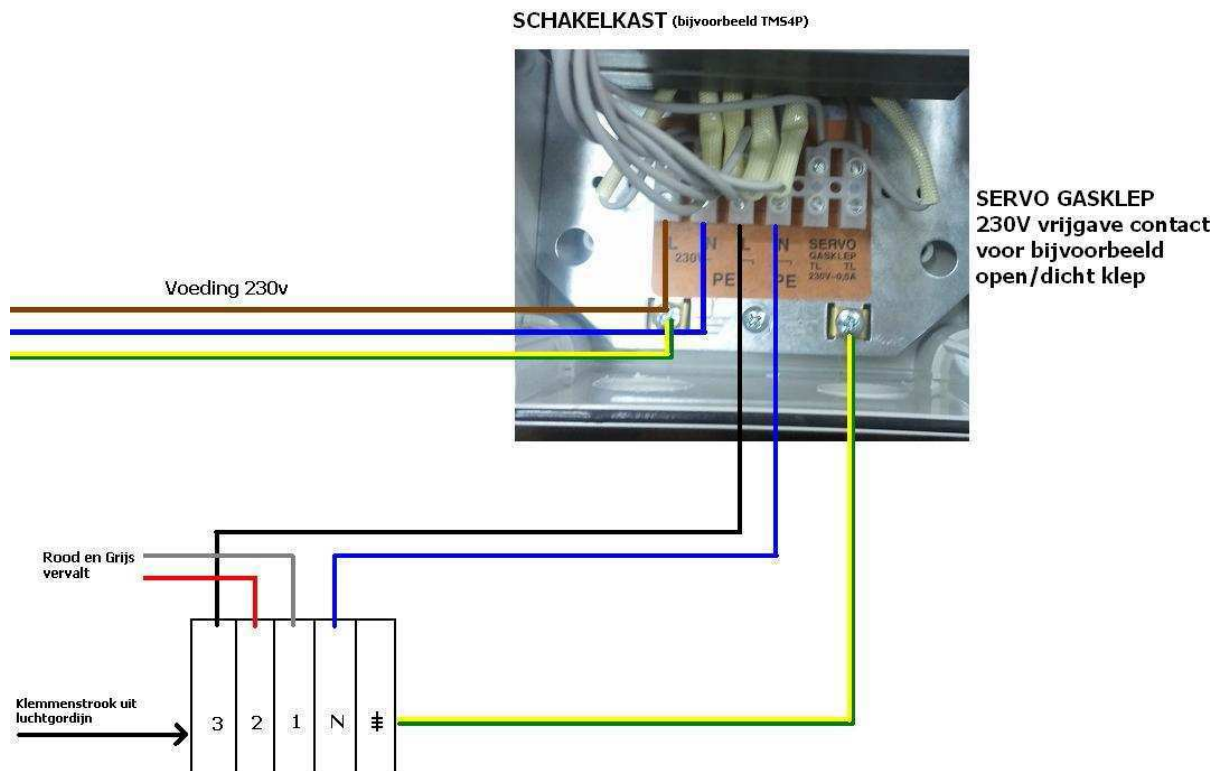

De ventilatoren zijn uitgevoerd met een 3/6 polige stekker. De ventilatoren van LP luchtgordijnen met die 3 polig stekker aansluiting kunnen 1 op 1 vervangen worden met EBM 133/146 ventilatoren.

## 6 polige stekker aansluiting :

Wanneer de ventilatoren 6 polig worden aangesloten, knip je de 6 polige aansluiting van de defecte motor af, de 3 polige stekker knip je van de nieuwe motor af en daar maak je vervolgens de 6 polige stekker van de defecte motor op vast. **Het is ten allen tijden noodzakelijk dat hier een schakelkast tussen wordt geplaatst om de motoren te kunnen schakelen.**

Volg het aansluitschema hierboven voor aansluiting van de motoren op de benodigde schakelkast (TMS4P, TMS8P of anders), zoals je kunt zien blijven de rode en grijze draad over, deze dient men af te knippen, om te vouwen en met tape rondom de krimpkous isoleren.